

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ХВОРОБ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВІДДІЛ ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ
ОЦКПХ МОЗ» ВП: 38700209
ОПІСНИЙ ВІДДІЛ
МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
АНАЛІЗІВ

Код форми за
ЗКУД
Код закладу за
ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
Пустомитівський відділ
ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ »

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 91-92
санітарно мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка видає результат: мікробіологічна
лабораторія Пустомитівського відділу ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ
ОЦКПХ МОЗ »

№1 Назва зразка: вода водопровідна - 2пр.
вул. Галицька, 14 ; №2 вул. Галицька, 73
Місце відбору зразка Пустомитівський МОЗ
Приватний водогосподарств.
Мета дослідження: ЗМГ, ЗКР, Е. coli, ентерокок

Дата надходження матеріалу в лабораторію

1 0 0 2 2 2

(число, місяць, рік)

Результат дослідження

№1 ЗМГ - 1,8 · 10¹ кл/см³
В досліджуваних пробах

ЗКФ в 100 см³
не виявлено

Е. coli в 100 см³
не виявлено

Ентерокок в 100 см³
не виявлено

№2 ЗМГ - 1,6 · 10¹ кл/см³

ЗКФ в 100 см³
не виявлено

Е. coli в 100 см³
не виявлено

Ентерокок в 100 см³
не виявлено

(відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі « 25 » 02 2022 р.

Прізвище лікаря

Фельдшер лаборант

Григорівська О.В.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ «Львівський
38700209
КОД ВІДБОРУ ВП: 38700209
ПУСТОМИТІВСЬКИЙ ВІДДІЛ
САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ДЛЯ АНАЛІЗІВ

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 11

дослідження питної води
від « 14 » лютого 2022 року


Місце відбору ТОВ Приватний водоканал
Найменування водо джерела м. Пустомити, вул. Єврейська, 73
Дата і час відбору 04.02.2022 р.
Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність 400 по ГОСТ 18293-72
Осад (описати) -
Прозорість - см.
рН -
Залишковий хлор -
Вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність - мг/дм³
Аміак - мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як - мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій - мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96р
Фтор - мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній - мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Поліфосфати - мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен - мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель - мг/дм³ СанПін № 383
від 23.12.96.
Марганець - мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума) - мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини - мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96

Санітарно-гігієнічне управління
Львівської міської ради
Львів, вул. Гетьманська, 10
Тел. (0322) 387020
Факс (0322) 387020
E-mail: sanit@lviv.gov.ua

Феноли	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ртуть	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Талій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ціаніди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/дм ³	

Підпис особи, що проводила дослідження

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: доставлена проба води по досліджених показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

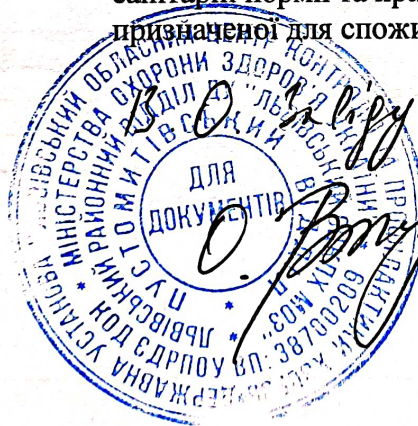

В. О. Салівуча
О. В. Васищенко

Львівський обласний центр
профілактики хвороб
охорони здоров'я України
районний відділ Львівський
код ЄДРПОУ № 38700209
Пустомитівський відділ
санітарно-гігієнічна лабораторія
для аналізів

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 12
дослідження питної води
від « 14 » лютого 2022 року

Місце відбору ТОВ "Львівський виробничий комбінат" м. Луцький
в.п. Галицька 14
Найменування водо джерела вода водокровідна
Дата і час відбору 09.02.2022 р
Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність є рюк по _____
Осад (описати) _____ см.
Прозорість _____
рН 7.0
Залишковий хлор -
Вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність 2.0 мг/дм³
Аміака є 0.003 мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок 638.0 мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як - мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій - мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96р
Фтор - мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній - мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Поліфосфати - мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен - мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель - мг/дм³ СанПін № 383
від 23.12.96.
Марганець - мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума) - мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини - мг/дм³ СанПін №383

Феноли	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ртуть	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Талій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ціаніди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/ дм ³	

Підпис особи, що проводила дослідження

В.О. Завідувача

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: доставлена проба води із водопроводу за досліджуваними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

В.О.Завідувача відділом



О.Василишин