

Код форми за

ЗКУД

Код закладу за

ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
Пустомитівський відділ
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 2530-2531

санітарно мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка видає результат : мікробіологічна лабораторія Пустомитівського відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода водопровідна - 2 пр.
1. вул. Зеленова № 73
2. вул. Зеленова № 14.

Місце відбору зразка Пустомитівський ТП ВВ, Триванський водоканал.

Мета дослідження: ЗМЗ, ЗХЗ, В. coli
емієрокок

0	2	1	2	2	2
---	---	---	---	---	---

Дата надходження матеріалу в лабораторію

(число, місяць, рік)

Результат дослідження В дослідженні проб

1) ЗМЗ - $1,4 \cdot 10^1$ кю/см³

ЗКФ в <u>100 см³</u>	Е. coli в <u>100 см³</u>	Ентерокок в <u>100 см³</u>
НЕ виявлено	НЕ виявлено	НЕ виявлено

2) ЗМЗ - $1,0 \cdot 10^1$ кю/см³

ЗКФ в <u>100 см³</u>	Е. coli в <u>100 см³</u>	Ентерокок в <u>100 см³</u>
НЕ виявлено	НЕ виявлено	НЕ виявлено

(відповідає / не відповідає / відсутня)

Дата видачі

Лікар лабораторії

Фельдшер лабораторії

Короляк Г.В.

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 451
дослідження питної води
від « 06 » грудня 2022 року

Місце відбору ТОВ «Приватний Виробник» м. Пустомитів
вкл. Емчівська М.
Найменування водо джерела Вода водопровідна.
Дата і час відбору 06.12.2022
Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність < 1 нх по
Осад (описати) -
Прозорість - см.
рН -
Залишковий хлор -
Вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність - мгО/дм
Аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість - мг-екв/ дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як - мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій - мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96р
Фтор - мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній - мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Поліфосфати - мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен - мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель - мг/дм³ СанПін № 383
від 23.12.96.
Марганець - мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума) - мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини - мг/дм³ СанПін №383

Феноли	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Нафтопродукти	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Лужність загальна	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Магній	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Ртуть	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Талій	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Ціаніди	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Хром (+6)	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Кадмій	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Пестициди	мг/дм ³	СанПін №383	від 23.12.96
Стронцій стабільний	мг/дм ³	ГОСТ 23950-80	від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/дм ³			

Підпис особи, що проводила дослідження

[Signature]

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:

доставлена проба води водопровідної за досліджуваними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар стажист із загальної гігієни



[Signature] М.Сушко

ПРОТОКОЛ № 450
дослідження питної води
від « 06 » середня 2022 року

Місце відбору ОМОВ. Лікарняний водоканал

Найменування водо джерела вода водопровідна

Дата і час відбору 06.10.2022р. 13⁰⁰ - 14⁰⁰ год.

Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C

Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси

Мутність < 1 нм. по

Осад (описати) -

Прозорість - см.

pH 7.5

Залишковий хлор -

Вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність 2.24 мгО/дм³

Аміака 0.003 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/ дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 576.0 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Миш'як - мг/дм³ ГОСТ 4152-89

Барій - мг/дм³ СанПін №383

Фтор - від 23.12.96р
мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній - мг/дм³ ГОСТ 18165-98

Поліфосфати - мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Селен - мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Нікель - мг/дм³ СанПін № 383

Марганець - від 23.12.96.
мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Тригалогенметани (ТГМ, сума) - мг/дм³ СанПін №383

Поверхнево-активні речовини - від 23.12.96
мг/дм³ СанПін №383

даних
ра
ржав
юни
нля
(до

ль
то
ч
0

ч
т


Феноли	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ртуть	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Талій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ціаніди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80 від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/ дм ³	

Підпис особи, що проводила дослідження *М. Сушко*

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:

доставлена проба води водопровідної за досліджуваними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Лікар стажист із загальної практики

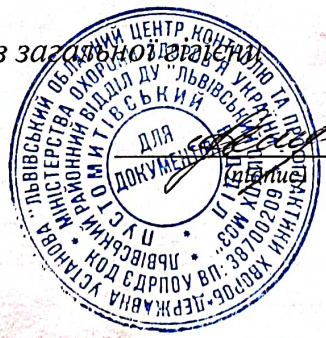

М.Сушко