

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ПУСТОМИТІВСЬКИЙ ВІДДІЛ
ОЦКПХ МОЗ
БІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ДЛЯ АНАЛІЗУ

Міністерство охорони здоров'я України
Пустомитівський відділ
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 1198
санітарно мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії в яка видала результат:
мікробіологічна лабораторія Пустомитівського відділу
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: **вода водопровідна-1 проба**
Місце відбору зразка **ТОВ «Приватний водоканал»**
м.Пустомити, вул. Глинська, 73

Мета дослідження **ЗМЧ, ЗКФ, Е.колі, ентерококи**

1	7	0	5	2	3
---	---	---	---	---	---

Дата надходження матеріалу в лабораторію

(число, місяць, рік)

Результат дослідження **в доставленій пробі :**
ЗМЧ- $10 \cdot 10^1$ КУО/см.куб.

ЗКФ в 100 см^3
НЕ ВИЯВЛЕНО


Е. колі в 100 см^3
НЕ ВИЯВЛЕНО

Ентерокок в 100 см^3
НЕ ВИЯВЛЕНО

(відповідає НД, не відповідає НД, відсутня)

Дата видачі **22.05.2023р.**

Прізвище лікаря _____
Фельдшер лаборант **Дещовська О.В.**
(підпис)

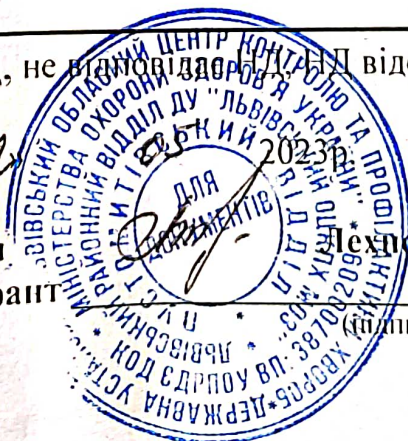

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 160
дослідження питної води
від « 23 » травня 2023 року

Місце відбору м. Пустомитів, Жовт. Приватний водоканал
Найменування водо джерела Водоканал
Дата і час відбору 14.05.23 12:45-13:00
Запах 0 бали при 20°C бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність 2/мкс по 0
Осад (описати) — см.
Прозорість —
рН 7.0
Залишковий хлор —
Вільний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон — мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність 2.4 мг/дм³
Аміак 4.005 мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів 4.003 мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів 20.3 мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість 60 мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок 451.0 мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди 328 мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати 73.8 мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо 0.1 мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь — мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як — мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій — мг/дм³ СанПін №383
Фтор 0.4 від 23.12.96р мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній — мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Поліфосфати — мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен — мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель — мг/дм³ СанПін №383
Марганець 4.005 від 23.12.96. мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума) — мг/дм³ СанПін №383
Поверхнево-активні речовини — від 23.12.96. мг/дм³ СанПін №383

Феноли	від 23.12.96
Нафтопродукти	мг/дм ³ СанПін №383
Лужність загальна	від 23.12.96
Магній	мг/дм ³ СанПін №383
Ртуть	від 23.12.96
Талій	мг/дм ³ СанПін №383
Ціаніди	від 23.12.96
Хром (+6)	мг/дм ³ СанПін №383
Кадмій	від 23.12.96
Пестициди	мг/дм ³ СанПін №383
Стронцій стабільний	від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих угідь, мг/дм ³	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80

Державна установа "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб"
Львівський районний відділ ДУ "Львівський
КПХ МОЗ" код ЄДРПОУ ВП: 38700209
Пустомитівський відділ
Санітарно-гігієнічна лабораторія
для аналізів

Лікар - особа, що проводила дослідження

Г.М.Мель

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ:

доставлена проба води по досліджених показниках відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Лікар - стажист загальної гігієни *Сушко М.Б.* Сушко М.Б.

