

Відділ мікробіологічної лабораторії
Пустомитівський відділ
Львівський районний відділ
Міністерство охорони здоров'я України
Державний центр контролю та профілактики хвороб
Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ №2108-2109

санітарно мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка видала результат: мікробіологічна лабораторія
Пустомитівського відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода водопровідна 2 проби

Місце відбору зразка ТОВ «Приватний водоканал», м. Пустомити, №1- вул.
Глинська 16 А; №2-вул. Глинська, 73

Мета дослідження: ЗМЧ, ЗКФ, E. coli, ентерокок

2	5	0	7	2	4
---	---	---	---	---	---

Дата надходження матеріалу в лабораторію

(число, місяць, рік)

Результат дослідження в доставлених пробах

:

Проба N-1
ЗМЧ - 4 КУО/см³

ЗКФ в 100 см³
НЕ ВИЯВЛЕНО

E. coli в 100 см³
НЕ ВИЯВЛЕНО

Ентерокок в 100 см³
НЕ ВИЯВЛЕНО

Проба N-2
ЗМЧ - 9 КУО/см³

ЗКФ в 100 см³
НЕ ВИЯВЛЕНО

E. coli в 100 см³
НЕ ВИЯВЛЕНО

Ентерокок в 100 см³
НЕ ВИЯВЛЕНО

Відповідає НД, не відповідає НД, НД-відсутня)

Дата видачі « 30 »

2024р.

Прізвище лікаря

Фельдшер лаборант

Лехновська О.В.



Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустьомитівський відділ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 282
дослідження питної води
від « 31 » листопада 2004 року

Місце відбору ТОВ Триваїнський водоканал
м. Пустьомитівський вод. джерело № 1
Найменування водо джерела вода водозабудова
Дата і час відбору 25.07.2004 10:00 год.
Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність 1.40 по ГОСТ 17093-78
Осад (описати) -
Прозорість - см.
рН 7.1
Залишковий хлор -
Вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність 2.8 мг/дм³
Аміака 0.05 мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок 4030 мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як - мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій - мг/дм³ СанПін № 383
від 23.12.96р
Фтор - мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній - мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Поліфосфати - мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен - мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель - мг/дм³ СанПін № 383
від 23.12.96.
Марганець - мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума) - мг/дм³ СанПін № 383
від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини - мг/дм³ СанПін № 383

Феноли	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ртуть	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Талій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ціаніди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Стронцій-90	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80 від 23.12.96

Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/дм³


ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДУ "ЛЬВІВСЬКИЙ
ОЦКПХ МОЗ" КОД ЄДРПОУ ВП. 38700209
ПУСТОМИТІВСЬКИЙ ВІДДІЛ
САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ДЛЯ АНАЛІЗІВ

Підпис особи, що проводила дослідження

[Signature]

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : доставлена проба води по досліджених показниках відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 Державні призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб

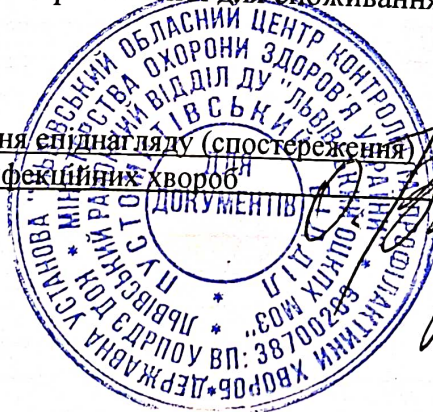

[Signature] Васишин Оксана

3.12.96
Ліній №383

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»


Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 283
дослідження питної води
від «31» червня 2024 року

Місце відбору ТОВ «Трав'яний воукіафелі»
м. Житомир, вул. Глибська 73
Найменування водо джерела Вода водопровідна.
Дата і час відбору 25.07.2024р. 10⁰⁰-12⁰⁰ год
Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність 1400 по _____
Осад (описати) -
Прозорість - см.
рН -
Залишковий хлор -
Вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність - мг/дм
Аміак - мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість - мг-екв/ дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець - мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як - мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій - мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96р
Фтор - мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній - мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Поліфосфати - мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен - мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель - мг/дм³ СанПін № 383
від 23.12.96.
Марганець - мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума) - мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини - мг/дм³ СанПін №383


Феноли	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Нафтопродукти	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Лужність загальна	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Магній	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Ртуть	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Талій	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Ціаніди	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Хром (+6)	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Кадмій	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Пестициди	від 23.12.96 мг/дм³ СанПін №383
Стронцій стабільний	від 23.12.96 мг/дм³ ГОСТ 23950-80
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод	мг/дм³


ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "Львівський обласний центр
гігієни та профілактики хвороб"
Львівський районний відділ ДУ "Львівський
ОЦКПХ МОЗ" код ЄДРПОУ ВП: 38700209
ПУСТОМИТІВСЬКИЙ ВІДДІЛ
САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ДЛЯ АНАЛІЗІВ

Підпис особи, що проводила дослідження 

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: доставлена проба води по досліджених показниках відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 Державні призначеної для споживання людиною.

Завідувач відділення епідеміології (спостереження)
та профілактики інфекційних хвороб

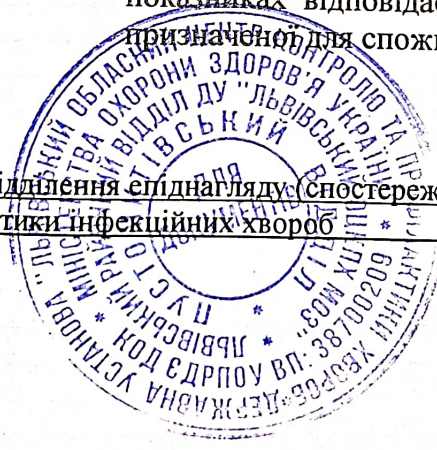

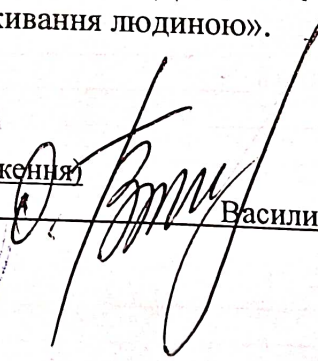
Василишин Оксана