

Львівська обласна "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб"
Львівська обласна організація охорони здоров'я

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
Львівський районний відділ
Пустомитівський відділ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ №2735-2736

санітарно мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка видала результат: мікробіологічна лабораторія
Пустомитівського відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода водопровідна 2 проби

Місце відбору зразка ТОВ «Приватний водоканал», м. Пустомити, №1- вул.
Глинська 73; №2-вул. Глинська 14

Мета дослідження: ЗМЧ, ЗКФ, E. coli, ентерокок

2	9	0	8	2	4
---	---	---	---	---	---

Дата надходження матеріалу в лабораторію

(число, місяць, рік)

Результат дослідження в доставлених пробах:

1/ ЗМЧ - 7 кю /сє⁵

ЗКФ в 100 сє⁵
не виявлено

E. coli в 100 сє⁵
не виявлено

Ентерокок в 100 сє⁵
не виявлено

2/ ЗМЧ - 8 кю /сє⁵

ЗКФ в 100 сє⁵
не виявлено


E. coli в 100 сє⁵
не виявлено

Ентерокок в 100 сє⁵
не виявлено

Відповідає НД, не відповідає НД (у разі відсутності)

Дата видачі «02» 09 2024р.

Прізвище лікаря Лехновська О.В.
Фельдшер лабораторії

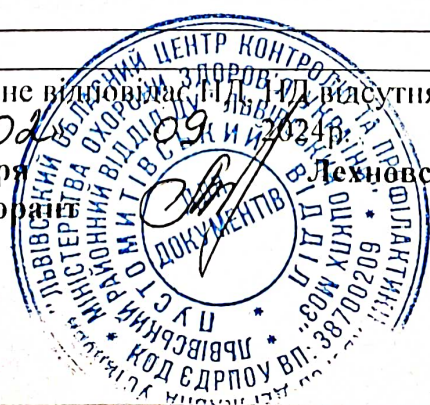

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медицина документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 414
від « 30 » серпня 2024 року дослідження питної води

Місце відбору м. Пустомити ПДВ, Приватни.
Найменування водо джерела водоканал м. Пустомити
Дата і час відбору 29.08.24
Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність 21 ноб по 21 ноб
Осад (описати) —
Прозорість — см.
рН —
Залишковий хлор —
Вільний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон — мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність — мгО/дм
Аміака — мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів — мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів — мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість — мг-екв/ дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок — мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди — мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати — мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо — мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь — мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як — мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій — мг/дм³ СанПін №383
Фтор — від 23.12.96
Залишковий алюміній — мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Поліфосфати — мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Селен — мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Нікель — мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Марганець — від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума) — мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Поверхнево-активні речовини — мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96

Феноли	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Нафтопродукти	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Лужність загальна	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Мангній	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Ртуть	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Талій	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Ціанідн	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Хром (+6)	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Кадмій	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Пестициди	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Стронцій стабільний	від 23.12.96 мг/дм ³ ГОСТ 23950-80
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/ дм ³	—

Підпис особи, що проводила дослідження


ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "Львівський обласний центр
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФИЛАКТИКИ ХВОРОБ
Львівський районний відділ ДУ "Львівський обласний центр
санітарно-гігієнічного контролю та профілактики хвороб"
Львівська область

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: доставлена проба води по досліджених показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10

«Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» .

Завідувач відділу

Василь ТИМЧУК

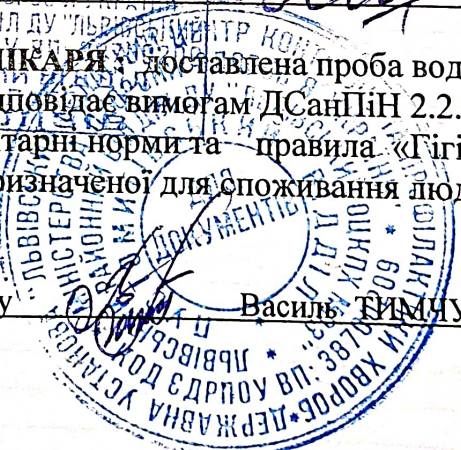

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0


Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 415
від «30» серпня 2024 року дослідження питної води

Місце відбору м. Пустомити, МОЗ, Приватний
Найменування водо джерела Водоканал, вул. Гагаріна, 14
Дата і час відбору 29.08.24
Запах р бали при 20°C р бали при 60°C р
Присмак р бали при 20°C р градуси
Мутність 2100 по р
Осад (описати) —
Прозорість — см.
рН —
Залишковий хлор —
Вільний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон — мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність — мгО/дм
Аміак — мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів — мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів — мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість — мг-екв/ дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок — мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди — мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати — мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо — мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь — мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як — мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій — мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Фтор — мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній — мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Поліфосфати — мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен — мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель — мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96
Марганець — мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума) — мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини — мг/дм³ СанПін №383

Феноли	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Нафтопродукти	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Лужність загальна	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Мангній	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Ртуть	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Талій	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Ціанідн	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Хром (+6)	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Кадмій	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Пестициди	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Стронцій стабільний	від 23.12.96 мг/дм ³ ГОСТ 23950-80
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/дм ³ —	

Підпис особи, що проводила дослідження

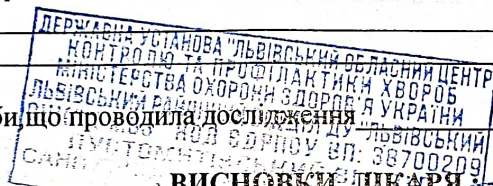

Handwritten signature

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ — доставлена проба води по досліджених показниках відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу

Василь ТИМЧУК

