

НАЦІОНАЛЬНА УСТАНОВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
Львівський районний відділ ДУ "Львівський

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України 38700209
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
Львівський районний відділ
Пустомитівський відділ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ №102-103

санітарно мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка видала результат: мікробіологічна лабораторія
Пустомитівського відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода водопровідна 2 проби

Місце відбору зразка ТОВ «Приватний водоканал», м. Пустомити, №1- вул.
Глинська 73; №2-вул. Глинська 14;

Мета дослідження: ЗМЧ, ЗКФ, E. coli, ентерокок

0	3	0	2	2	5
---	---	---	---	---	---

Дата надходження матеріалу в лабораторію (число, місяць, рік)

Результат дослідження в доставлених пробах:

1) ЗМЧ - 6 клк/сл³

ЗКФ в 100 сл³
НЕ ВИЯВЛЕНО

E. coli в 100 сл³
НЕ ВИЯВЛЕНО

Ентерокок в 100 сл³
НЕ ВИЯВЛЕНО

2) ЗМЧ - 8 клк/сл³

ЗКФ в 100 сл³
НЕ ВИЯВЛЕНО

E. coli в 100 сл³
НЕ ВИЯВЛЕНО

Ентерокок в 100 сл³
НЕ ВИЯВЛЕНО


Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 07.02.2025р.

Прізвище лікаря

Фельдшер лаборант

Техновська О.В.

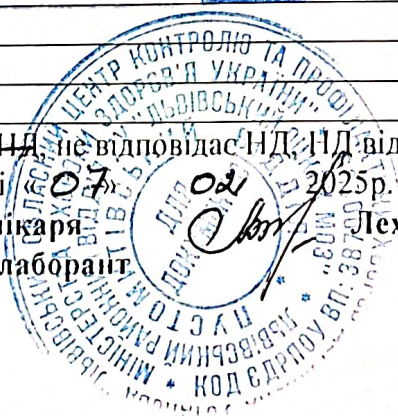

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустьомитівський відділ Львівського районного відділу
«Львівський ОЦКПН МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0


Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 14
дослідження питної води
від «5» лютого 2025 року

Місце відбору П.О.В. Приватний водоканал
м. Пустьомитів, вул. Зв'язківська, 14
Найменування водо джерела водопровід
Дата і час відбору 30.12.2024 15:30
Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність 1/100 по —
Осад (описати) —
Прозорість — см.
рН —
Залишковий хлор —
Вільний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон — мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність — мгО/дм
Аміака — мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів — мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів — мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість — мг-екв/ дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок — мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди — мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати — мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо — мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь — мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як — мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій — мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96
Фтор — мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній — мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Поліфосфати — мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен — мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель — мг/дм³ СанПін № 383
від 23.12.96.
Марганець — мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума) — мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96

Поверхнєво-активні речовини	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Феноли	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Мідій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ртуть	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Талій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ціаніди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/ дм ³	—

Підпис особи, що проводила дослідження

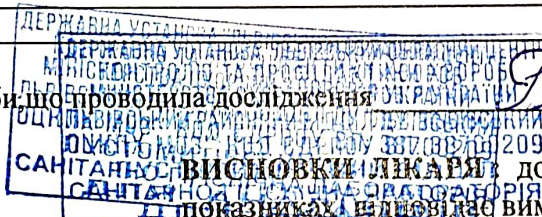

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: доставлена проба води по досліджених показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» .

Лікар-стажист загальної гігієни Марія Сушко



Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ Львівського районного відділу
«Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 13
дослідження питної води
від «5» листопада 2025 року

Місце відбору ПТОВ Пустомитівський водоканал
Найменування водо джерела Пустомитівський водоканал
Дата і час відбору 30.12.2025 15:40
Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність 2 мов по —
Осад (описати) —
Прозорість — см.
рН —
Залишковий хлор —
Вільний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний — мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон — мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність — мг/дм
Аміака — мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів — мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів — мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість — мг-екв/ дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок — мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди — мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати — мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо — мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь — мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець — мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як — мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій — мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96р
Фтор — мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній — мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Поліфосфати — мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен — мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель — мг/дм³ СанПін № 383
від 23.12.96.
Марганець — мг/дм³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума) — мг/дм³ СанПін №383
від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини	мг/дм ³ СанПін №383
Феноли	від 23.12.96
Нафтопродукти	мг/дм ³ СанПін №383
Дужкість загальна	від 23.12.96
Магній	мг/дм ³ СанПін №383
Ртуть	від 23.12.96
Талій	мг/дм ³ СанПін №383
Ціаніди	від 23.12.96
Хром (+6)	мг/дм ³ СанПін №383
Кадмій	від 23.12.96
Пестициди	мг/дм ³ СанПін №383
Стронцій стабільний	від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/дм ³	ГОСТ 23950-80

Підпис особи, що проводила дослідження

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: доставлена проба води по досліджених показниках відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Лікар-стажист загальної гігієни

Марія Сушко

